



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE – SVCA INFORME DE RESULTADOS ENERO DE 2019



Informe elaborado por:

JORGE HANI CUSSE

Ingeniero Químico
Jefe de Oficina del Laboratorio Ambiental

Equipo de metrología:

RAUL GARCIA HOSTIA

Ingeniero Químico

TOMAS CABAS LABORDE

Técnico de Laboratorio

CARLOS PERALTA LINERO

Técnico de campo

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



1 INTRODUCCIÓN

La Corporación con el apoyo del Ministerio de Ambiente, adelantó desde 1999 la implementación y operación de su Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire –SVCA- (Material Particulado Total – PST y Partículas respirables PM₁₀), como instrumento de vigilancia de la calidad del aire, con dominio en el municipio de Ciénaga y El Distrito de Santa Marta.

Con la promulgación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPAMAG adelantó el proceso de rediseño y fortalecimiento de su SVCA con sujeción a los lineamientos de dicho Protocolo. Según el mismo protocolo el contaminante PST se excluye de la ficha de caracterización, razón por la cual en el rediseño se omite este parámetro.

En el marco del convenio de cooperación internacional “Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire y de las capacidades técnicas e institucionales para la gestión de la calidad del aire en Colombia”, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Corea del Sur, la Corporación fue beneficiaria con tres estaciones automáticas para el monitoreo de los contaminantes criterio y la medición de los parámetros climatológicos con estaciones grado dos.

En estas condiciones, actualmente La Corporación proyecta la operación de su SVCA con la utilización de catorce monitores, once manuales de los cuales ocho son de alto volumen y tres de bajo volumen, para la medición de partículas respirables PM₁₀; y tres para registrar en tiempo real los contaminantes criterio (material particulado PM₁₀ y 2.5, ozono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, y de nitrógeno).

El presente informe relaciona los resultados y el análisis correspondiente a la operación del SVCA durante el mes de enero de 2019 y su respectivo consolidado anual, observando el marco de referencia estipulado para tal fin en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.

2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Brindar a la comunidad en general, las autoridades de control ambiental y demás partes interesadas información actualizada y estandarizada respecto a la calidad del aire en el área de influencia del SVCA, presentando entre otras las concentraciones de partículas respirables -PM₁₀ en las estaciones manuales y los contaminantes criterio



(material particulado PM10 y 2.5, ozono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, y de nitrógeno) en las estaciones automáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mantener informada a las instituciones y comunidad en general acerca de la calidad del aire en el área de influencia del SVCA.
- Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a las concentraciones encontradas de los contaminantes medidos.
- Vigilar las tendencias de las variaciones de la calidad del aire en el mediano y largo plazo.
- Caracterizar el material particulado en el aire de inmisión en el área de cobertura del SVCA.
- Calcular el índice de calidad del aire respecto a partículas PM10 en el área de influencia del SVCA, evaluando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
- Vigilar la eficiencia de las acciones de control sobre las emisiones por parte de las empresas generadoras.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del aire, en lo que a divulgación se refiere.
- Generar alternativas que permitan mejorar los indicadores de calidad de aire en el área de influencia del SVCA.
- Brindar a la comunidad y demás partes interesadas la información de monitoreo de calidad del aire en el área de influencia del SVCA de Corpamag, garantizando la transparencia y buen gobierno de la corporación.

3 GENERALIDADES

3.1. Ubicación Geográfica

En la actualidad, el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPAMAG opera ocho (8) monitores en igual número de estaciones, localizadas en el municipio de Ciénaga y el Distrito de Santa Marta, jurisdicción del departamento del Magdalena. Las estaciones automáticas, al igual que las tres manuales restantes, debieron apagarse por problemas relacionados con el suministro eléctrico, y alteración de los criterios de macro y micro localización.

En la tabla 1 se relacionan las estaciones, donde se encuentran instalados los equipos de vigilancia con los códigos y nombres asignados a cada una, así como los parámetros contaminantes que se monitorean entre otros aspectos.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

Tabla 1. Localización de las Estaciones del SVCA de CORPAMAG

No.	NOMBRE	CONTAMINANTE	METEOROLOGÍA	MUNICIPIO	COORDENADAS	ASNMM (m)
1	PARQUE TAYRONA	PM ₁₀ • PM _{2.5} • SO ₂ • NO _x • CO • O ₃	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	SANTA MARTA	11°16'35.9" N 74°07'00.9 W	62
2	PESCAÍTO	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°14'59.6" N 74°12'24.8 W	17
3	MARINA SANTA MARTA	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°14'25.1" N 74°13'00.1 W	5
4	UNIMAG	PM ₁₀ • PM _{2.5} • SO ₂ • NO _x • CO • O ₃	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	SANTA MARTA	11°13'23.0" N 74°11'08.8 W	20
5	MOLINOS SANTA MARTA	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°11'40.2" N 74°11'36.1 W	20
6	AEROPUERTO	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°07'16.3" N 74°13'53.3 W	6
7	DON JACA	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°05'54.7" N 74°13'07.6 W	22
8	ALCATRACES	PM ₁₀		SANTA MARTA	11°05'08.9" N 74°13'02.8 W	30
9	JOLONURA	PM ₁₀		CIÉNAGA	11°02'46.9" N 74°11'42.1 W	79
10	PLAYITAS	PM ₁₀		CIÉNAGA	11°02'49.3" N 74°13'53.9 W	3
11	CORDOBITA	PM ₁₀		CIÉNAGA	11°01'26.9" N 74°12'11.8 W	96
12	PAPARE	PM ₁₀		CIÉNAGA	11°00'40.3" N 74°12'56.9 W	15
13	COSTA VERDE	PM ₁₀		CIÉNAGA	11°01'19.0" N 74°14'47.0 W	6

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



14	CIÉNAGA	PM ₁₀ • PM _{2.5} • SO ₂ • NO _x • CO • O ₃	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	CIÉNAGA	11°00'38.6" N 74°14'38.0 W	8
----	---------	---	--	---------	-------------------------------	---



Imagen 1. Panorámica de la localización de las estaciones de monitoreo del SVCA de Corpamag.

3.2. Tecnologías de Medición de las Estaciones

En la tabla 2 se relacionan las estaciones, la tecnología de medición de los equipos instalados y el tipo de estación.

Tabla 2. Tecnología de medición de los equipos de monitoreo

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	CONTAMINANTE	TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN	TIPO DE ESTACION	
			Tipo de área	Emisión dominante
Pescaíto	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Urbana	Industrial
Marina Santa Marta	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Urbana	Industrial
	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

Molinos Santa Marta				
Aeropuerto Simón Bolívar	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Trafico
Don Jaca	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Alcatraces	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Jolonura	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Rural	Industrial
Playitas	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Cordobitas	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Costa Verde	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Universidad del Magdalena	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Urbana	Trafico
Ciénaga	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Urbana	Trafico
Parque Tayrona	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Rural	Fondo

3.3. Contaminantes Evaluados

3.3.1. Material Particulado

El material particulado es todo material emitido, en estado sólido, líquido o vapor, que se encuentra suspendido en el aire. Este tipo de partículas pueden provenir de emisiones directas a la atmósfera, producto de actividades industriales y humanas, denominándose **partículas primarias** o pueden generarse en la atmósfera por reacciones químicas, estas últimas se denominan **partículas secundarias**.

El tamaño de partícula expresado generalmente en términos de su diámetro aerodinámico y la composición química son características influenciadas por su origen y permiten su clasificación para monitoreo y estudio.



3.3.1.1. Material Particulado Respirable (PM₁₀)

Partículas respirables (PM₁₀) incluyen todas las partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros (µm).

El minúsculo tamaño de las partículas respirables PM₁₀ les permite entrar fácilmente a los alveolos pulmonares donde se pueden situar causando efectos adversos sobre la salud. Algunas consecuencias sobre la salud relacionadas con la exposición prolongada a este contaminante son el incremento de riesgo de cáncer pulmonar, muerte prematura, síndromes respiratorios severos e irritación de ojos y nariz.

3.3.1.2. Material Particulado Fino (PM_{2.5})

Constituidas por aquellas partículas de diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2,5 micrómetros. Convencionalmente las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones, incluidos los vehículos automotores, plantas de energía, la quema residencial de madera, incendios forestales, quemas agrícolas, y algunos procesos industriales.

Dado el tamaño de las partículas PM_{2.5} hace que sean 100% respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, pudiendo llegar incluso al torrente sanguíneo con efectos potenciales para la salud.

3.3.1.3. Gases

Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil.

3.3.1.4. Óxidos de Azufre

Se producen al quemar azufre o combustibles que lo contienen, como el carbón y el petróleo. Los óxidos de azufre son irritantes que pueden afectar el sistema respiratorio del hombre. Participan directamente en la formación de la lluvia ácida.

3.3.1.4. Óxidos de Nitrógeno

Se forman a partir de los procesos de combustión que ocurren en presencia de aire, especialmente en los automotores. Debido al calor producido por la fuente de combustión (bencina), el nitrógeno atmosférico reacciona con el oxígeno, formando varios compuestos diferentes. Entre ellos están los óxidos de nitrógeno (NO_x), un gas que puede irritar el sistema respiratorio.

3.3.1.5. Monóxido de Carbono



Este gas se origina de la combustión de los compuestos que contienen carbono, y se forma cuando el combustible se quema en escasa cantidad de oxígeno. Este gas es incoloro, inodoro e insípido, por lo que suele pasar inadvertido. Los efectos a la salud están relacionados con el incremento de la probabilidad de reducir la tolerancia al ejercicio físico, debido al aumento de los síntomas asociados a las enfermedades cardiovasculares.

3.3.1.6. Ozono

Gas incoloro, inodoro, reactivo, compuesto de tres átomos de carbono. El ozono se encuentra de modo natural en la estratosfera terrestre, donde absorbe la radiación UV dañina para la vida en la tierra; también se encuentra cerca de la superficie terrestre, donde ciertos contaminantes reaccionan en presencia de luz solar para dar origen a este. Los principales contaminantes involucrados en estas reacciones son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (VOCs). El monóxido de carbono (CO) también participa en las reacciones para formar ozono. Los días soleados con vientos de relativa calma favorecen la formación de ozono. Los efectos a la salud se asocian con alteraciones fisiológicas e inflamatorias en los pulmones de adultos, jóvenes sanos que hacen ejercicio expuestos durante períodos extensos, entre otros.

Atendiendo lo establecido en el numeral 3.1, en el presente informe se reportan los resultados correspondientes a la operación de los equipos manuales para el monitoreo de material particulado pertenecientes a las estaciones activas que se relacionan en la tabla 1.

3.4. Frecuencia de Toma de Muestras

Siguiendo las directrices del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire emanado del Ministerio de Ambiente, la frecuencia de toma de muestras en cada una de las estaciones, es cada tercer día, con periodo de muestreo durante 24 horas más o menos una hora, desde la cero cero (00) horas del día que comienza hasta las veinte y cuatro (24) horas del mismo día.

3.5. Indicadores de Concentraciones Contaminantes

La normatividad vigente para la medición de emisiones atmosféricas para Colombia han sido establecidas en la Resolución No. 2254 de noviembre 1 de 2017. En esta resolución se establecen los niveles máximos permisibles para los contaminantes criterio y definen la concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia que deben ser declarados por la autoridad ambiental con el objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente, así como mantener el control sobre las emisiones y establecer medidas de mitigación, control y/o



compensación en aras de reducir la carga y descarga contaminante. En las tablas 3 y 4 se muestran los criterios señalados antes.

Tabla 3. Límites de concentraciones de contaminantes.

CONTAMINANTE	UNIDAD	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE	TIEMPO DE EXPOSICIÓN
PM ₁₀	µg/m ³	50	Anual
		75	24 horas

Fuente: Resolución No. 2254 de 2017

Tabla 4. Niveles para declaratoria de episodios de prevención, alerta y emergencia.

CONTAMINANTE	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	UNIDADES	PREVENCIÓN	ALERTA	EMERGENCIA
PM ₁₀	24 Horas	µg/m ³	155 - 254	255 - 354	>=355

Nota: µg/m³ a las condiciones de 298.15°K y 101.325 KPa (25°C y 760 mm Hg) (Resolución No. 2254 de 2017)

3.6. Índice de Calidad de Aire – ICA

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el Índice de calidad del aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación del aire de las estaciones de monitoreo que conforman un SVCA en un periodo de tiempo determinado, que corresponde al período de exposición previsto en la norma para cada uno de los contaminantes muestreados.

El Índice de calidad del aire ha sido adoptado a partir de las recomendaciones técnicas consignadas en el Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – The Air Quality Index (AQI), como se explica en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El ICA se ha de interpretar como un indicador de la calidad del aire diario. Este criterio se ha estructurado sobre unos rangos de calidad que definen cada una de las categorías utilizadas. Los valores del ICA se ubican en una escala adimensional de 0 a 500, agrupados en 6 rangos que guardan estrecha relación con los efectos que a la salud humana representan dichos niveles de contaminación del aire. Para facilitar su



interpretación cada uno de estos rangos ha sido asociado a un color que sirve de alerta.

En la Tabla 5 se presentan los rangos en los que han sido clasificados los valores que puede tomar el Índice, junto con el color que le fue asignado para identificar de forma sencilla la alerta que representa el nivel de contaminación. Dado que el índice de la calidad del aire está asociado directamente a la concentración de los contaminantes en el aire, en el presente informe se reporta la concentración del contaminante con el código de colores correspondiente al rango en el cual se localiza el índice respectivo.

Actualmente la Corporación avanza en el proceso de consolidación de su SVCA, razón por la cual se reporta el ICA solamente para partículas respirables PM₁₀.

Tabla 5. Índice para monitoreo de calidad del aire

ICA	Puntos de corte cálculo de ICA para PM ₁₀	CLASIFICACIÓN	Efectos a la salud de acuerdo con el rango del ICA
0-50	0 a 54	Buena	La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud
51-100	55 a 154	Aceptable	Posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles.
101-150	155 a 254	Dañina a la salud para grupos sensibles	Los grupos poblacionales sensibles pueden presentar efectos sobre la salud. 1.- Material Particulado: Las personas con enfermedad cardiaca o pulmonar, los adultos mayores y los niños se consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo.
151-200	255 a 354	Dañina para la salud	Todos los individuos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves para la salud.
201-300	355 a 424	Muy dañina para la salud	Estado de alerta que significa que todos pueden experimentar efectos más graves para la salud.
301-500	425 a 604	Peligroso	Advertencia sanitaria. Toda la población puede presentar efectos adversos graves en la salud humana y están propensos a verse afectados por graves efectos sobre la salud.

Fuente: Resolución No. 2254 de 2017

4. RESULTADO DEL MONITOREO PARA EL PERIODO DE ESTUDIO

En el ítem 4.1, se relacionan los resultados para las partículas respirables PM₁₀. La información comprende para cada estación las tablas con los resultados obtenidos, la gráfica correspondiente y los datos del análisis estadístico.




4.1. Resultados del Monitoreo de Partículas Respirables PM₁₀

Estación Pescaíto

Tabla 6. Resultados monitoreo en la estación Pescaíto – PM₁₀ Enero de 2019

Fecha	Filtro	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m3)	Concentración (µg/m3)
3/1/2019	29030	4.4561	4.4843	28200	1440	1650	17.1
9/1/2019	29045	4.3534	4.4077	54300	1440	1649.5	32.9
12/1/2019	29053	4.3952	4.4521	56900	1440	1650.9	34.5
18/01/2019	29069	4.3138	4.34	26200	1464	1678.2	15.6
21/01/2019	29077	4.3341	4.401	66900	1440	1649.1	40.6
24/01/2019	29085	4.3677	4.4174	49700	1440	1648.6	30.1
27/01/2019	29093	4.3407	4.3793	38600	1440	1648.9	23.4
30/01/2019	29101	4.2897	4.3169	27200	1422	1629.2	16.7

Gráfica 2. Monitor Pescaíto. Enero de 2019

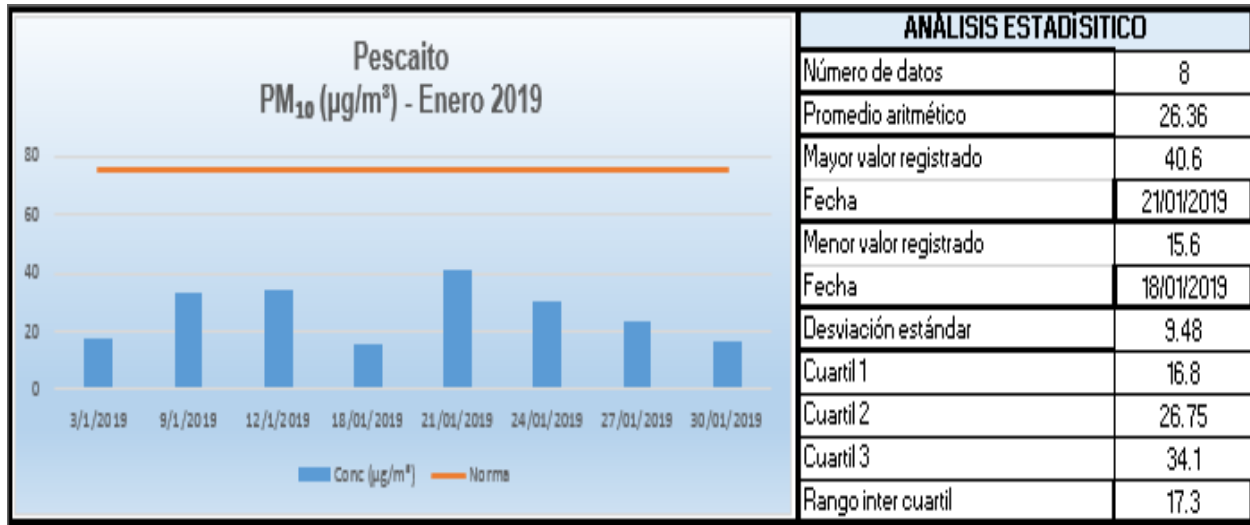




Estación Marina Santa Marta

Tabla 7. Resultados monitoreo en la estación Marina Santa Marta- PM₁₀ – Enero de 2019

Fecha	Filtro	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m3)	Concentración (µg/m3)
3/1/2019	29031	4.4496	4.477	27400	1440	1649.9	16.6
6/1/2019	29038	4.3052	4.3731	67900	1440	1648.8	41.2
9/1/2019	29046	4.3649	4.39	25100	1440	1647.2	15.2
12/1/2019	29054	4.3020	4.3873	85300	1440	1648.3	51.8
15/01/2019	29062	4.3365	4.3536	17100	1440	1648.8	10.4
18/01/2019	29070	4.3338	4.3741	40300	1440	1645.3	24.5
24/01/2019	29086	4.3736	4.4460	72400	1440	1645.6	44
27/01/2019	29094	4.3201	4.3437	23600	1440	1647.4	14.3
30/01/2019	29102	4.2900	4.3424	52400	1440	1648.3	31.8

Gráfica 3. Monitor Marina Santa Marta. Enero de 2019

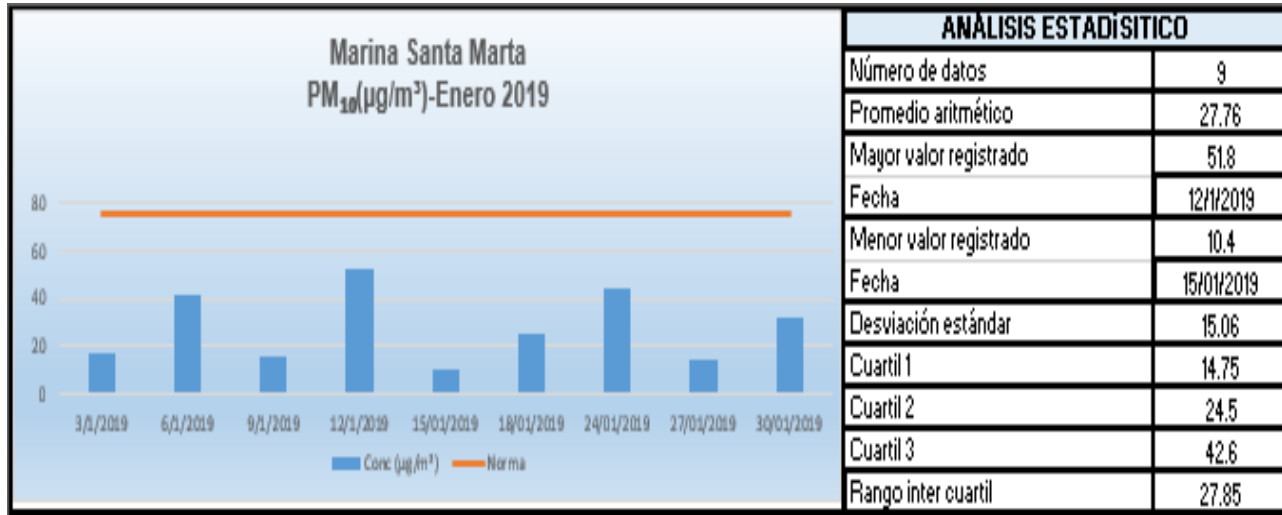




Estación Don Jaca

Tabla 8. Resultados monitoreo en la estación Don Jaca – PM10 – Enero de 2019

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m ³)	Concentración (µg/m ³)
3/1/2019	29032	4.3176	4.3754	57800	1440	1652.7	35
6/1/2019	29039	4.3474	4.4117	64300	1440	1655.6	38.8
9/1/2019	29047	4.3891	4.4512	62100	1440	1652.7	37.6
15/01/2019	29063	4.3292	4.4053	76100	1440	1653.5	46
18/01/2019	29071	4.34	4.3966	56600	1440	1653.9	34.2
21/01/2019	29079	4.3223	4.3532	30900	1440	1653.5	18.7
24/01/2019	29087	4.3649	4.4118	46900	1440	1652	28.4
27/01/2019	29095	4.3329	4.4009	68000	1440	1652	41.2
30/01/2019	29103	4.2886	4.3228	34200	1422	1631.9	21

Gráfica 4. Monitor Don jaca. Enero de 2019

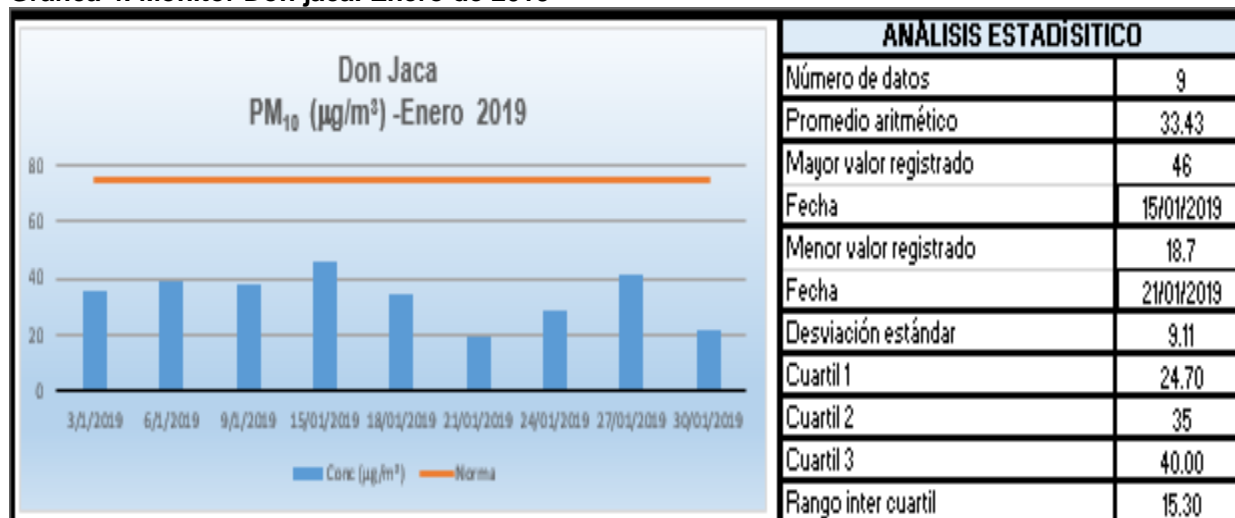

ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	9
Promedio aritmético	33.43
Mayor valor registrado	46
Fecha	15/01/2019
Menor valor registrado	18.7
Fecha	21/01/2019
Desviación estándar	9.11
Cuartil 1	24.70
Cuartil 2	35
Cuartil 3	40.00
Rango inter cuartil	15.30




Estación Alcatraces

Tabla 9. Resultados monitoreo en la estación Alcatraces – PM10 – Enero de 2019

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
6/1/2019	29040	4.3875	4.4196	32100	1440	1653.7	19.4
9/1/2019	29048	4.3581	4.3808	22700	1440	1655.7	13.7
12/1/2019	29056	4.3325	4.3889	56400	1440	1653.7	34.1
15/01/2019	29064	4.3449	4.4631	118200	1440	1653	71.5
18/01/2019	29072	4.2996	4.3567	57100	1440	1649.8	34.6
21/01/2019	29080	4.3860	4.4998	113800	1440	1651.4	68.9
24/01/2019	29088	4.3654	4.4395	74100	1440	1649.8	44.9
27/01/2019	29096	4.3085	4.3635	55000	1440	1655.3	33.2
30/01/2019	29104	4.2819	4.3364	54500	1440	1656.4	32.9

Gráfica 5. Monitor Alcatraces. Enero de 2019

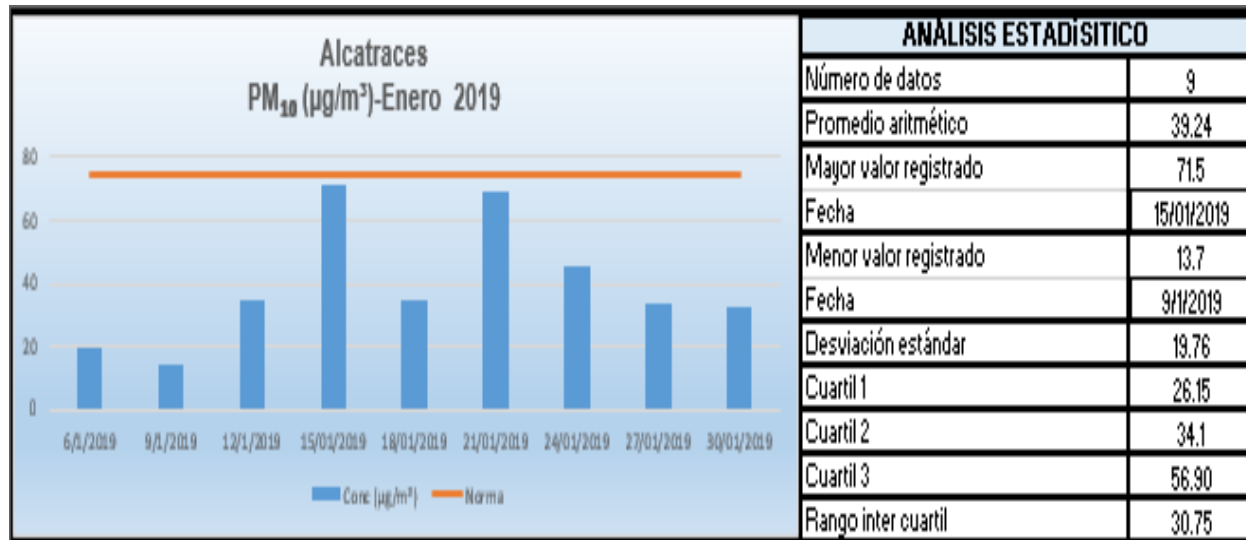




Estación Cordobita

Tabla 10. Resultados monitoreo en la estación Cordobitas- PM10 – Enero de 2019

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m ³)	Concentración (µg/m ³)
3/1/2019	29036	0.1469	0.1476	728	1415	24	30.3
6/1/2019	29044	0.1481	0.1483	196	1415	24	8.2
9/1/2019	29052	0.1445	0.1450	448	1415	24	18.6
12/1/2019	29060	0.1468	0.1480	1274	1415	24	53
15/01/2019	29068	0.1463	0.1467	492	1415	24	20.5
18/01/2019	29076	0.1455	0.1458	365	1415	24	15.2
21/01/2019	29084	0.1453	0.1458	457	1415	24	19
24/01/2019	29092	0.1487	0.1497	957	1415	24	39.8
27/01/2019	29100	0.1471	0.1479	750	1415	24	31.2
30/01/2019	29108	0.1451	0.1458	732	1415	24	30.5

Gráfica 6. Monitor Cordobita. Enero de 2019

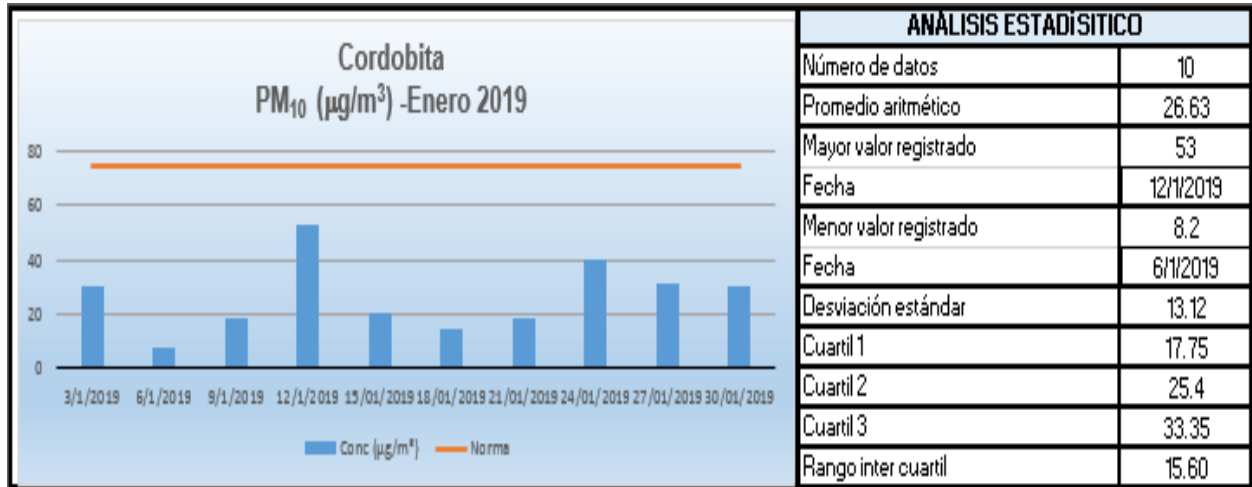




Estación Playitas

Tabla 11. Resultados monitoreo en la estación Playitas- PM10 – Enero de 2019

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m ³)	Concentración (µg/m ³)
3/1/2019	29035	0.1445	0.1449	459	1415	24	19.10
6/1/2019	29042	0.148	0.1486	634	1415	24	26.40
9/1/2019	29050	0.1475	0.1481	542	1415	24	22.5
12/1/2019	29058	0.1449	0.1454	501	1415	24	20.8
15/01/2019	29066	0.146	0.1466	581	1415	24	24.2
18/01/2019	29074	0.1451	0.1456	514	1415	24	21.4
21/01/2019	29082	0.1466	0.1471	527	1415	24	21.9
24/01/2019	29090	0.1453	0.1459	512	1415	24	21.3
27/01/2019	29098	0.1454	0.1462	783	1415	24	32.6
30/01/2019	29106	0.141	0.1414	397	1415	24	16.5

Gráfica 7. Monitor Playitas. Enero de 2019

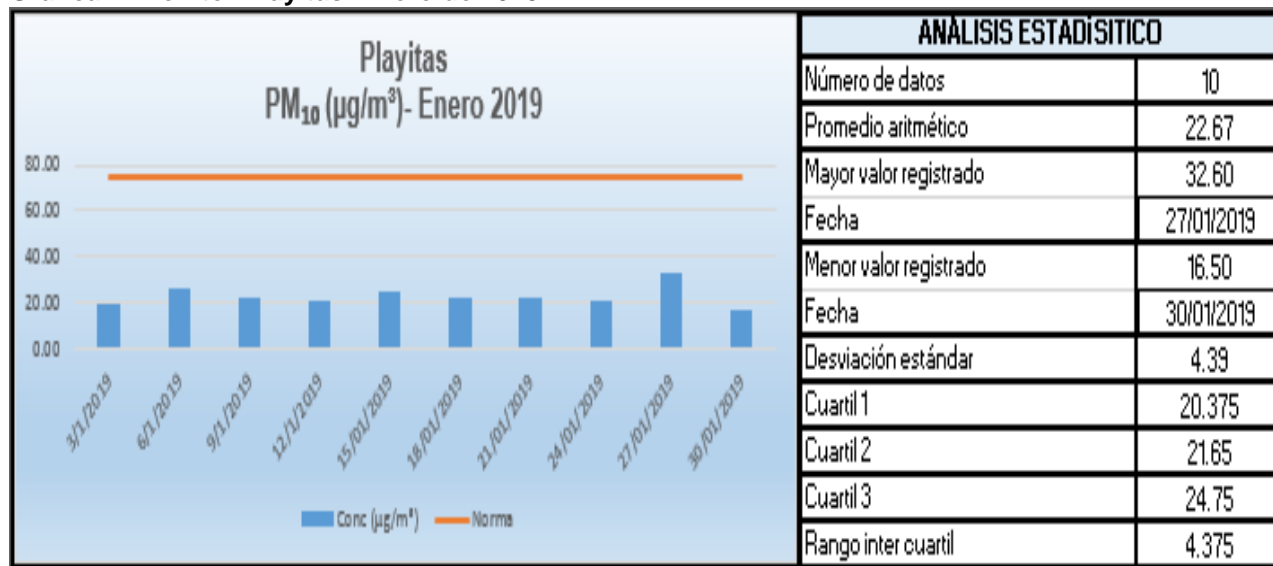




Estación Costa Verde

Tabla 12. Resultados monitoreo en la estación Costa Verde– PM10 – Enero de 2019

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m ³)	Concentración (µg/m ³)
3/1/2019	29034	4.3037	4.4234	119700	1440	1651.6	72.5
6/1/2019	29041	4.3625	4.466	103500	1434	1644.7	62.9
12/1/2019	29057	4.3638	4.434	70200	1440	1701.7	41.3
15/01/2019	29065	4.3435	4.3702	26700	1440	1651.1	16.2
18/01/2019	29073	4.3162	4.4025	86300	1440	1650.4	52.3
21/01/2019	29081	4.3753	4.5054	130100	1440	1650.9	78.8
24/01/2019	29089	4.3054	4.4303	124900	1440	1651.3	75.6

Gráfica 8. Monitor Costa Verde. Enero de 2019

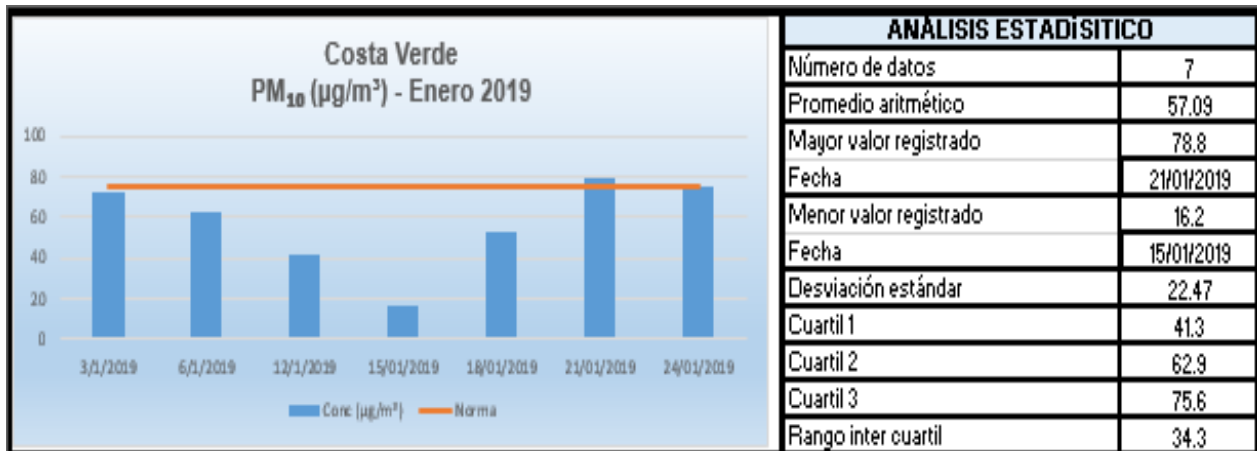



4.2. Resultados Consolidados

Tabla 13. Resultados consolidados mes de Enero de 2019

Estación	Variable	# de muestras	Menor valor		Mayor valor		Promedio Aritmético
			Valor	Fecha	Valor	Fecha	
PESCAITO	PM-10	8	15.6	18-ene-19	40.6	21-ene-19	26.4
MARINA SANTA MARTA	PM-10	9	10.4	15-ene-19	51.8	12-ene-19	27.8
DON JACA	PM-10	9	18.7	21-ene-19	46	15-ene-19	33.4
ALCATRACES	PM-10	9	13.7	9-ene-19	71.5	15-ene-19	39.3
JOLUNURA	PM-10	9	9.1	12-ene-19	43.2	24-ene-19	22.7
PLAYITA	PM-10	10	16.5	30-ene-19	32.6	27-ene-19	22.7
CORDOBITA	PM-10	10	8.2	6-ene-19	53	12-ene-19	26.6
COSTA VERDE	PM-10	7	16.2	15-ene-19	78.8	21-ene-19	57.1



Gráfica 9. Promedio de concentración mensual por estación. Enero de 2019

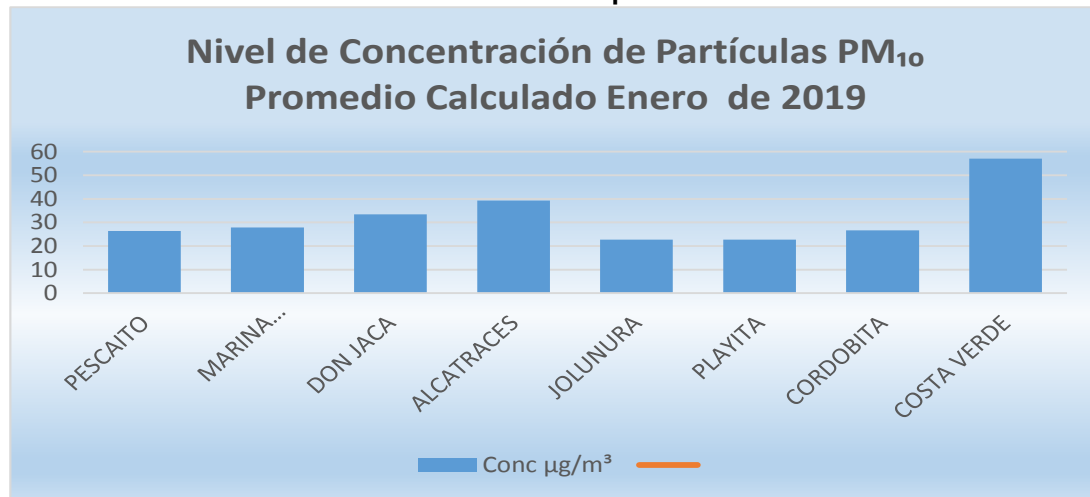


Tabla 14. Número de muestras tomadas PM₁₀. Enero de 2019

Variable	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras esperadas	% Muestreo	% No muestreado
PM ₁₀	71	80	89%	11%

Gráfica 10. Porcentual de muestras tomadas. Enero de 2019


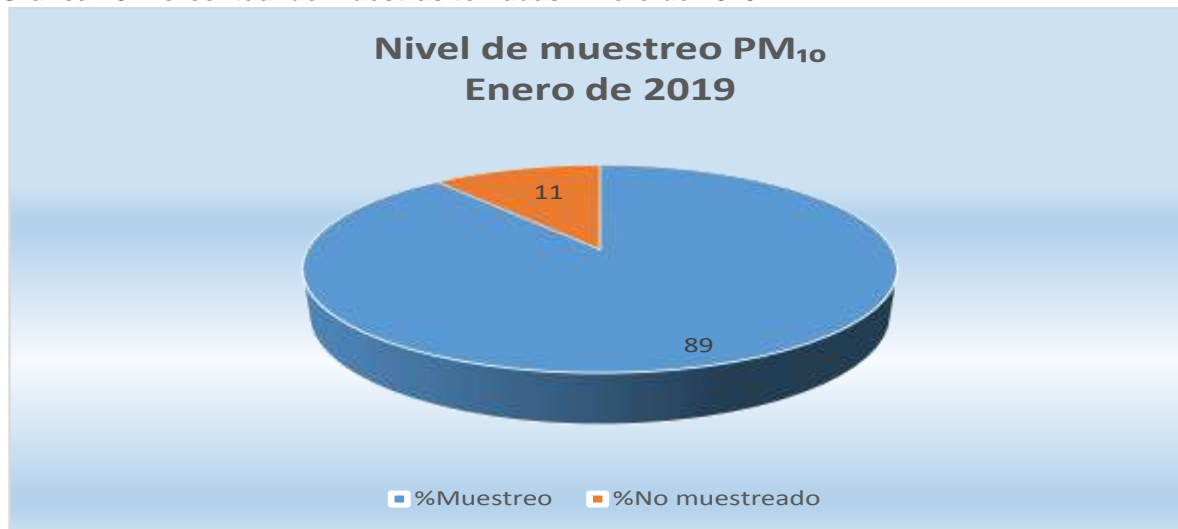




Tabla 15. Resultados consolidados año (Febrero 01 de 2018 – Enero 30 de 2019)

Estación	Variable	No muestras año	Menor valor		Mayor valor		Promedio Aritmético $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			Valor	Fecha	Valor	Fecha	
PESCAITO	PM-10	93	7.8	2-abr-18	67.8	15-mar-18	32.4
MARINA SANTA MARTA	PM-10	111	7.5	2-abr-18	74.6	22-jun-18	31.8
DON JACA	PM-10	105	12.9	5-sep-18	85.4	12-mar-18	34.3
ALCATRACES	PM-10	108	9.8	2-abr-18	98.1	7-feb-18	34.8
JOLUNURA	PM-10	72	6.4	12-ago-18	103.2	1-jul-18	29.4
PLAYITA	PM-10	81	6.3	1-dic-18	86.7	21-mar-18	26
CORDOBITA	PM-10	122	5.5	2-may-18	87.6	8-abr-18	24.5
COSTA VERDE	PM-10	68	9.2	19-jun-18	98.2	4-feb-18	37.2

Gráfica 11. Promedio anual registrado en los monitores PM₁₀. Febrero 2018- Enero 2019

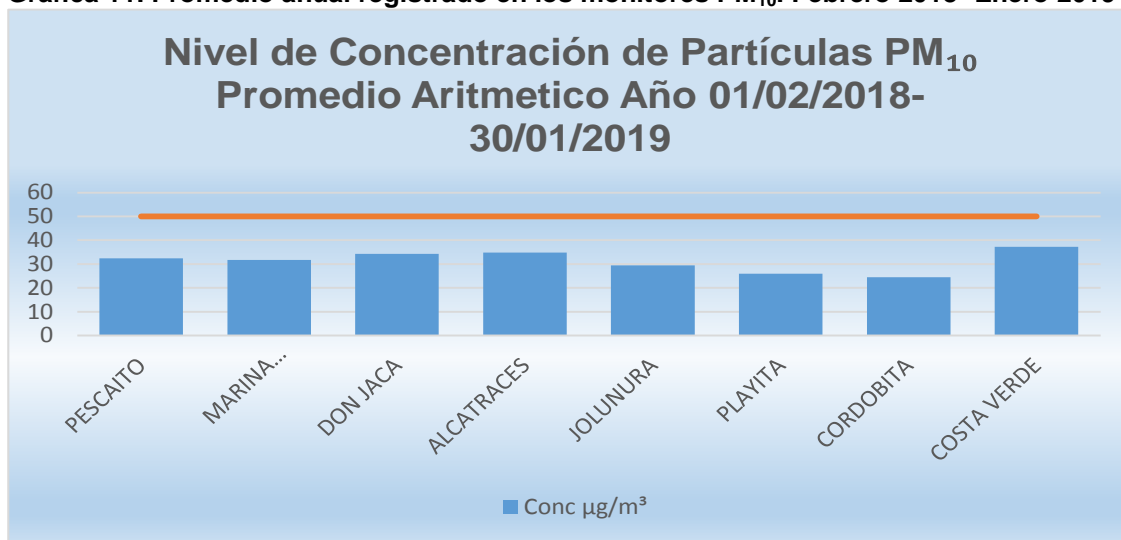




4.3. Índice de Calidad del Aire – ICA

En la gráfica 12 se muestra el comportamiento del ICA correspondiente al mes de enero de 2019.

Gráfica 12. Índice de calidad del aire registrado durante el mes de Enero de 2019

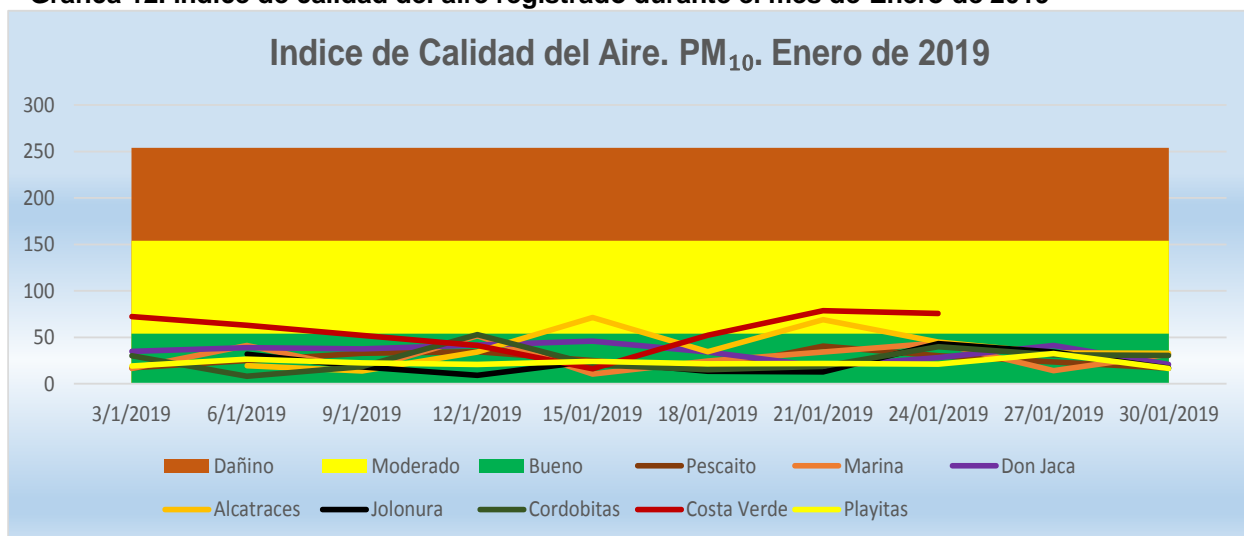

Gráfica 13. Índice de Calidad de Aire (%). Enero de 2019





5. ANALISIS DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CALIDAD DE AIRE

Hubo registros de concentración de la calidad del aire (partículas respirables) superior al umbral de la norma diaria definida en $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$, en la estación Costa Verde.

No hubo superación de la norma anual (establecida en $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) para el periodo anual comprendido entre el mes de febrero de 2018 a enero de 2019. Se excluye de este análisis las estaciones Playitas, Costa Verde y Jolonura por no registrar el nivel de muestreo válido (90 muestras equivalente al 75% del potencial de las muestras factibles programadas).

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE

El 91,5% de las muestras válidas registradas para el periodo analizado (enero de 2019), reportaron índice de calidad en el ámbito de “bueno”, y el 8,5% restante en el ámbito de aceptable. Este indicador mejoró en relación al periodo anterior.

Hubo registros con Índice de Calidad del Aire en la modalidad de aceptable en las estaciones: Alcatraces, dos (2) episodios; y Costa Verde, cuatro episodios.

No hubo registro de concentraciones de partículas respirables en el ámbito de calidad del aire con riesgo dañino.

CONCLUSIONES GENERALES

- Del análisis estadístico al total de las muestras tomadas, se establece que el 75% de las concentraciones registradas se enmarcan por debajo del valor de $39,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- El muestreo en el periodo analizado alcanzó un nivel del 89% aproximadamente.
- Las estaciones Aeropuerto y Molinos están temporalmente fuera de servicio por problemas en el suministro energético la primera y alteración de los criterios de macro y micro localización en la postrera.
- El déficit del 11% en el muestreo para el presente periodo, se motiva fundamentalmente en fallas del fluido eléctrico en el sistema que suministra este servicio en la región y en el sistema eléctrico de los equipos monitores.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

LABORATORIO AMBIENTAL


FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: PESCAÍTO	Código: SM-PPC-01	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 14' 59,6" N	Longitud: 74° 12' 24,8" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN	
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9256	Calibrador de Orificios	
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859	
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: may-16	

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/1/2019	29030	4.4561	4.4843	28200	1440	1650	17.1	75	54	154	254
9/1/2019	29045	4.3534	4.4077	54300	1440	1649.5	32.9	75	54	154	254
12/1/2019	29053	4.3952	4.4521	56900	1440	1650.9	34.5	75	54	154	254
18/01/2019	29069	4.3138	4.34	26200	1464	1678.2	15.6	75	54	154	254
21/01/2019	29077	4.3341	4.401	66900	1440	1649.1	40.6	75	54	154	254
24/01/2019	29085	4.3677	4.4174	49700	1440	1648.6	30.1	75	54	154	254
27/01/2019	29093	4.3407	4.3793	38600	1440	1648.9	23.4	75	54	154	254
30/01/2019	29101	4.2897	4.3169	27200	1422	1629.2	16.7	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

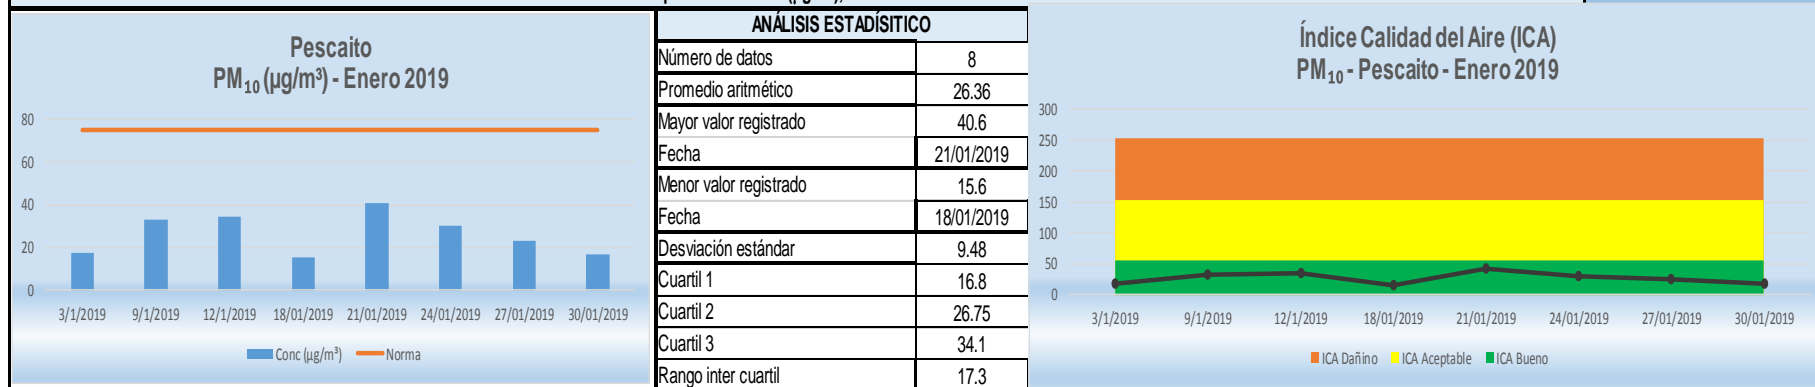

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4


LABORATORIO AMBIENTAL

FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: MARINA SANTA MARTA	Código: SM-MASM-02	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 14' 25,1" N	Longitud: 74° 13' 00,1" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN			
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9256	Calibrador de Orificios			
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859			
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: may-16			
Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/1/2019	29031	4.4496	4.477	27400	1440	1649.9	16.6	75	54	154	254
6/1/2019	29038	4.3052	4.3731	67900	1440	1648.8	41.2	75	54	154	254
9/1/2019	29046	4.3649	4.39	25100	1440	1647.2	15.2	75	54	154	254
12/1/2019	29054	4.3020	4.3873	85300	1440	1648.3	51.8	75	54	154	254
15/01/2019	29062	4.3365	4.3536	17100	1440	1648.8	10.4	75	54	154	254
18/01/2019	29070	4.3338	4.3741	40300	1440	1645.3	24.5	75	54	154	254
24/01/2019	29086	4.3736	4.4460	72400	1440	1645.6	44	75	54	154	254
27/01/2019	29094	4.3201	4.3437	23600	1440	1647.4	14.3	75	54	154	254
30/01/2019	29102	4.2900	4.3424	52400	1440	1648.3	31.8	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

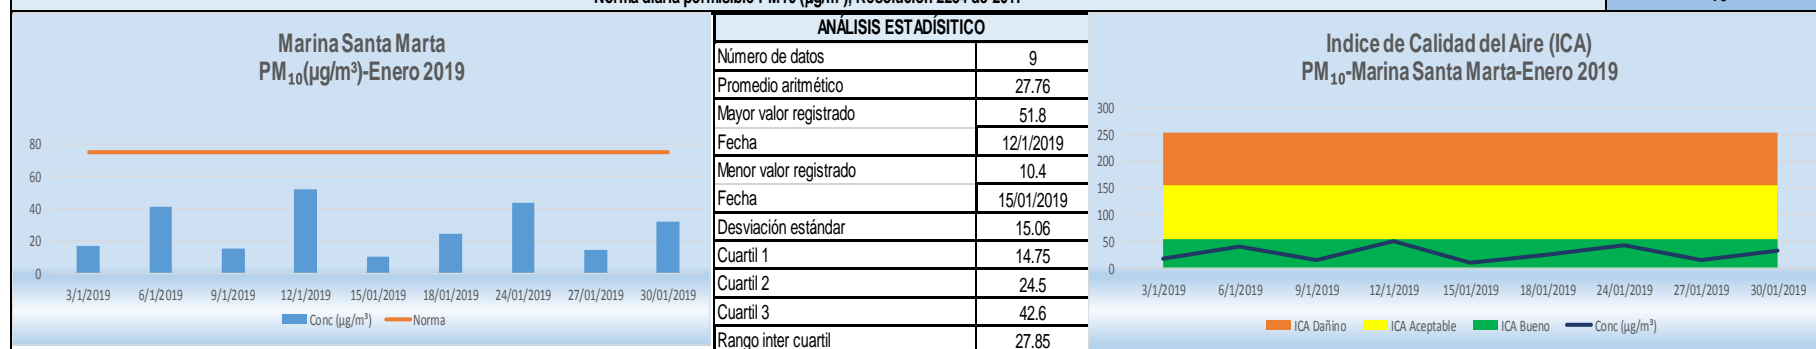

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

LABORATORIO AMBIENTAL


FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: DON JACA	Código: SM-DJA-05	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 05' 54,7" N	Longitud: 74° 13' 07,6" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN		
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P7236	Calibrador de Orificios		
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: may-16		

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/1/2019	29032	4.3176	4.3754	57800	1440	1652.7	35	75	54	154	254
6/1/2019	29039	4.3474	4.4117	64300	1440	1655.6	38.8	75	54	154	254
9/1/2019	29047	4.3891	4.4512	62100	1440	1652.7	37.6	75	54	154	254
15/01/2019	29063	4.3292	4.4053	76100	1440	1653.5	46	75	54	154	254
18/01/2019	29071	4.34	4.3966	56600	1440	1653.9	34.2	75	54	154	254
21/01/2019	29079	4.3223	4.3532	30900	1440	1653.5	18.7	75	54	154	254
24/01/2019	29087	4.3649	4.4118	46900	1440	1652	28.4	75	54	154	254
27/01/2019	29095	4.3329	4.4009	68000	1440	1652	41.2	75	54	154	254
30/01/2019	29103	4.2886	4.3228	34200	1422	1631.9	21	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

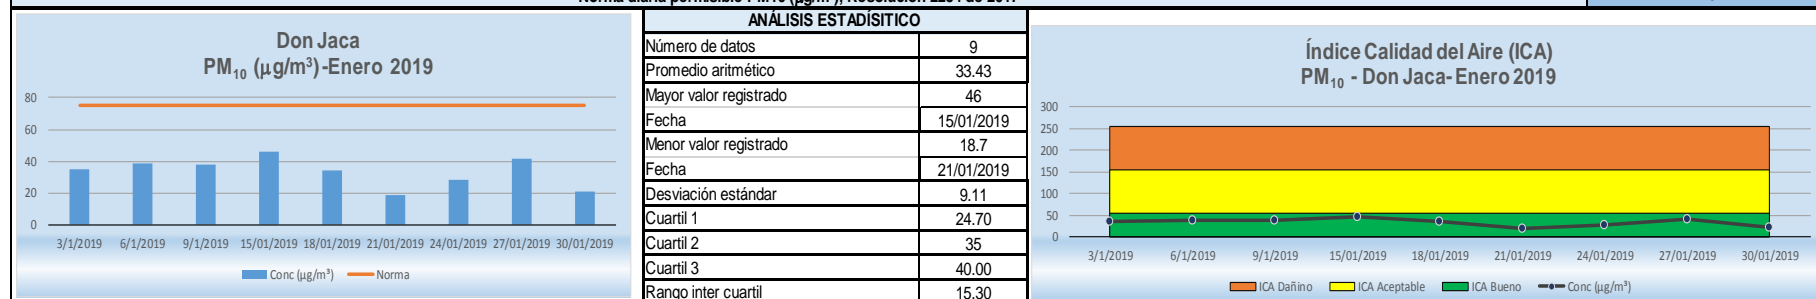

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4


LABORATORIO AMBIENTAL
FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: ALCATRACES	Código: SM-ALC-06	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 05' 08,9" N	Longitud: 74° 13' 02,8" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN		
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9259	Calibrador de Orificios		
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: may-16		


Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
6/1/2019	29040	4.3875	4.4196	32100	1440	1653.7	19.4	75	54	154	254
9/1/2019	29048	4.3581	4.3808	22700	1440	1655.7	13.7	75	54	154	254
12/1/2019	29056	4.3325	4.3889	56400	1440	1653.7	34.1	75	54	154	254
15/01/2019	29064	4.3449	4.4631	118200	1440	1653	71.5	75	54	154	254
18/01/2019	29072	4.2996	4.3567	57100	1440	1649.8	34.6	75	54	154	254
21/01/2019	29080	4.3860	4.4998	113800	1440	1651.4	68.9	75	54	154	254
24/01/2019	29088	4.3654	4.4395	74100	1440	1649.8	44.9	75	54	154	254
27/01/2019	29096	4.3085	4.3635	55000	1440	1655.3	33.2	75	54	154	254
30/01/2019	29104	4.2819	4.3364	54500	1440	1656.4	32.9	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

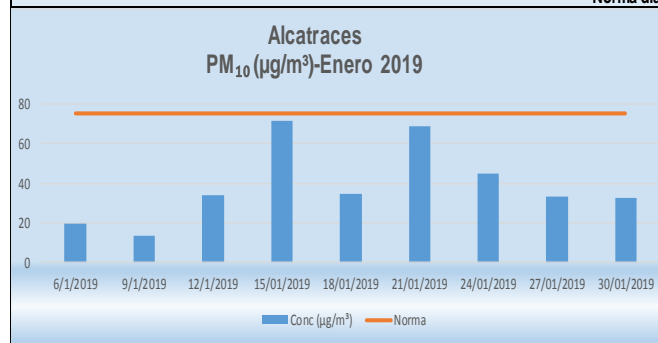

ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	9
Promedio aritmético	39.24
Mayor valor registrado	71.5
Fecha	15/01/2019
Menor valor registrado	13.7
Fecha	9/1/2019
Desviación estándar	19.76
Cuartil 1	26.15
Cuartil 2	34.1
Cuartil 3	56.90
Rango inter cuartil	30.75

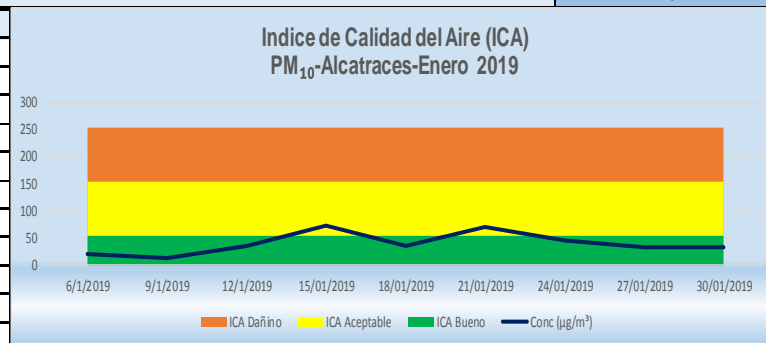

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

LABORATORIO AMBIENTAL


FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: PLAYITAS	Código: CG-PLA-07	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 02' 49,3" N	Longitud: 74° 13' 53,9" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN		
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. L		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: PQ200	Serial: 2015	Calibrador de Orificios		
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 749		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: 28/09/2016		

Fecha	Filtro No.	Wi(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/1/2019	29035	0.1445	0.1449	459	1415	24	19.10	75	54	154	254
6/1/2019	29042	0.148	0.1486	634	1415	24	26.40	75	54	154	254
9/1/2019	29050	0.1475	0.1481	542	1415	24	22.5	75	54	154	254
12/1/2019	29058	0.1449	0.1454	501	1415	24	20.8	75	54	154	254
15/01/2019	29066	0.146	0.1466	581	1415	24	24.2	75	54	154	254
18/01/2019	29074	0.1451	0.1456	514	1415	24	21.4	75	54	154	254
21/01/2019	29082	0.1466	0.1471	527	1415	24	21.9	75	54	154	254
24/01/2019	29090	0.1453	0.1459	512	1415	24	21.3	75	54	154	254
27/01/2019	29098	0.1454	0.1462	783	1415	24	32.6	75	54	154	254
30/01/2019	29106	0.141	0.1414	397	1415	24	16.5	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM₁₀ (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

100

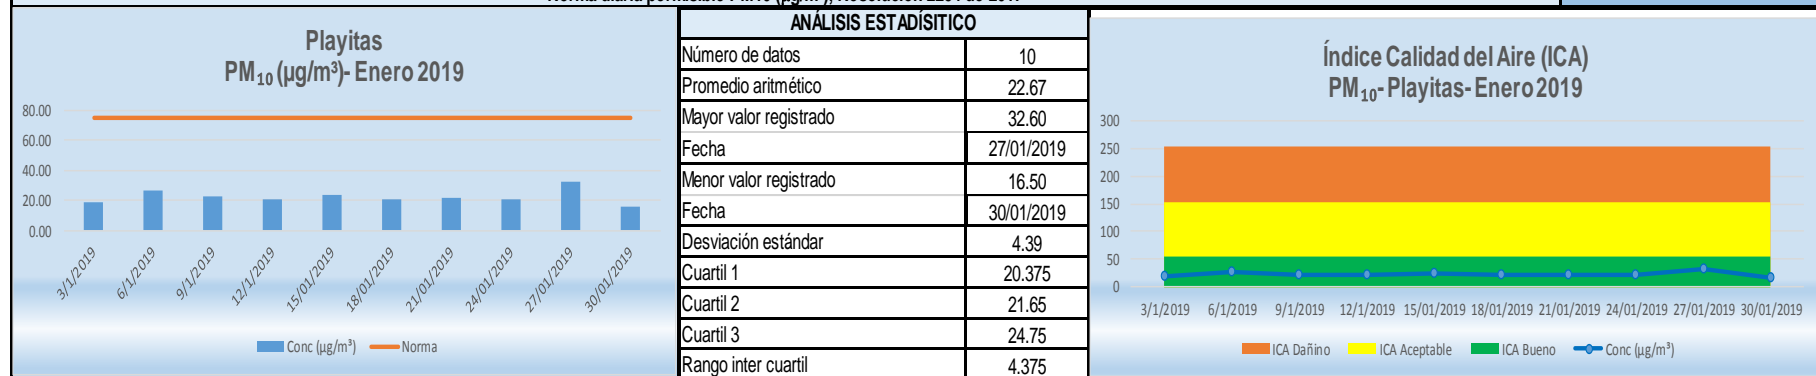

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

LABORATORIO AMBIENTAL


FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: CORDOBITA	Código: CG-COR-09	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 01' 26,9" N	Longitud: 74° 12' 11,8" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN		
PARÁMETRO	PM₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. L		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: PQ200	Serial: 5624	Calibrador de Orificios		
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 749		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			9/28/2016		

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/1/2019	29036	0.1469	0.1476	728	1415	24	30.3	75	54	154	254
6/1/2019	29044	0.1481	0.1483	196	1415	24	8.2	75	54	154	254
9/1/2019	29052	0.1445	0.1450	448	1415	24	18.6	75	54	154	254
12/1/2019	29060	0.1468	0.1480	1274	1415	24	53	75	54	154	254
15/01/2019	29068	0.1463	0.1467	492	1415	24	20.5	75	54	154	254
18/01/2019	29076	0.1455	0.1458	365	1415	24	15.2	75	54	154	254
21/01/2019	29084	0.1453	0.1458	457	1415	24	19	75	54	154	254
24/01/2019	29092	0.1487	0.1497	957	1415	24	39.8	75	54	154	254
27/01/2019	29100	0.1471	0.1479	750	1415	24	31.2	75	54	154	254
30/01/2019	29108	0.1451	0.1458	732	1415	24	30.5	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

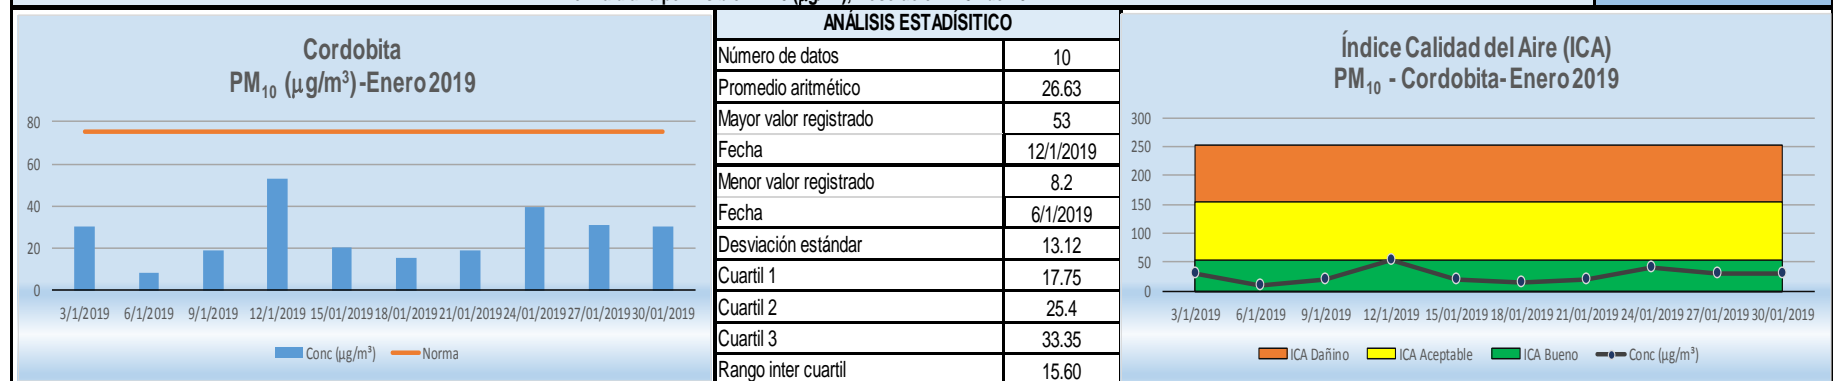

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4


LABORATORIO AMBIENTAL

FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES


ESTACIÓN	Nombre: Costa Verde	Código: CG-CVE-10	LOCALIZACIÓN				Latitud: 11° 01' 19,0" N	Longitud: 74° 14' 47,0" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN	
PARÁMETRO	PM ₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J					Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P5393	Calibrador de Orificios	
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse				Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019				Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: may-16		
Fecha	Filtro No.	Wi(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino	
3/1/2019	29034	4.3037	4.4234	119700	1440	1651.6	72.5	75	54	154	254	
6/1/2019	29041	4.3625	4.466	103500	1434	1644.7	62.9	75	54	154	254	
12/1/2019	29057	4.3638	4.434	70200	1440	1701.7	41.3	75	54	154	254	
15/01/2019	29065	4.3435	4.3702	26700	1440	1651.1	16.2	75	54	154	254	
18/01/2019	29073	4.3162	4.4025	86300	1440	1650.4	52.3	75	54	154	254	
21/01/2019	29081	4.3753	4.5054	130100	1440	1650.9	78.8	75	54	154	254	
24/01/2019	29089	4.3054	4.4303	124900	1440	1651.3	75.6	75	54	154	254	

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

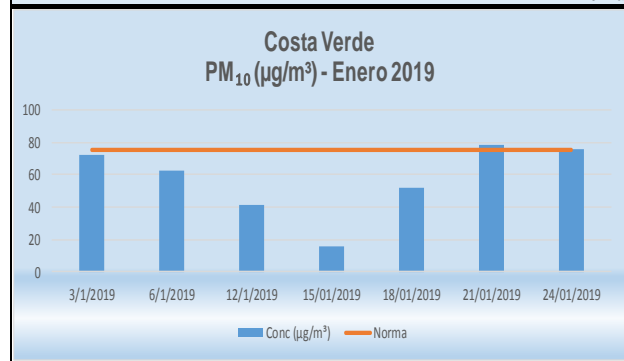

ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	7
Promedio aritmético	57.09
Mayor valor registrado	78.8
Fecha	21/01/2019
Menor valor registrado	16.2
Fecha	15/01/2019
Desviación estándar	22.47
Cuartil 1	41.3
Cuartil 2	62.9
Cuartil 3	75.6
Rango inter cuartil	34.3

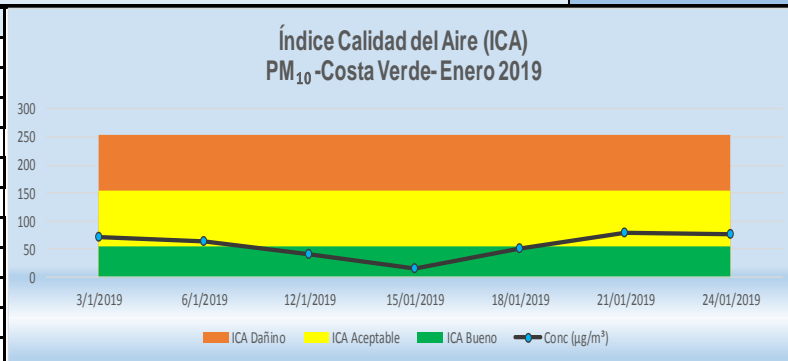

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

LABORATORIO AMBIENTAL


FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

ESTACIÓN	Nombre: Jolonura	Código: CG-JOL-08	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 02' 46,9" N	Longitud: 74° 11' 42,1" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN		
PARÁMETRO	PM ₁₀	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. L		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: PQ200	Serial: 116R	Calibrador de Orificios		
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 749		
FECHA	Mes: Enero		Año: 2019		Fecha de análisis: 11/02/2019			Fecha: 28/09/2016		

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
6/1/2019	29043	0.144	0.1448	763	1415	24	31.8	75	54	154	254
9/1/2019	29051	0.1466	0.1471	437	1415	24	18.2	75	54	154	254
12/1/2019	29059	0.1464	0.1466	218	1415	24	9.1	75	54	154	254
15/01/2019	29067	0.1469	0.1475	592	1415	24	24.6	75	54	154	254
18/01/2019	29075	0.146	0.1463	321	1415	24	13.4	75	54	154	254
21/01/2019	29083	0.1467	0.147	311	1415	24	12.9	75	54	154	254
24/01/2019	29091	0.1473	0.1483	1038	1415	24	43.2	75	54	154	254
27/01/2019	29099	0.1472	0.148	826	1415	24	34.3	75	54	154	254
30/01/2019	29107	0.1441	0.1445	403	1415	24	16.8	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75

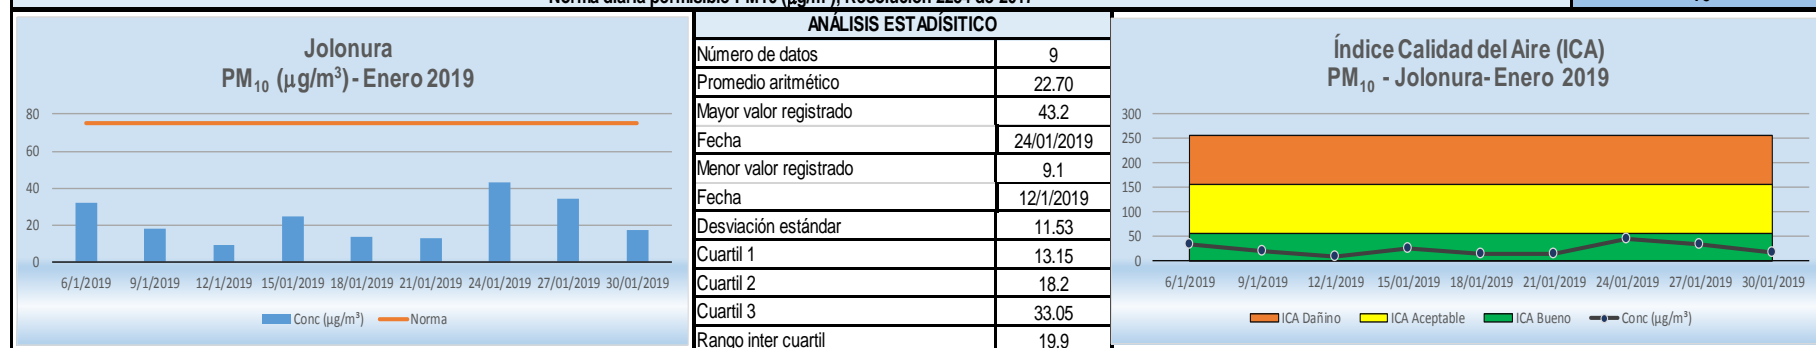

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL									
LOCALIZACIÓN	PESCAÑO			S/N MONITOR		P9256			
FECHA	31 de Enero de 2019			NUMERO MOTOR		2019-04-044			
HORA	08:30 AM			S/N ORIFICIO		2859			
OPERADOR	Jorge Hani Cane			FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO		25 de Abril de 2018			
MODO DE MUESTREO	24 horas cada tercer día			TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)		303	PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)		758
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		P _o /P _s	Q _{aorificio} (m ³ /min)	Q _{a equipo} (m ³ /min)	Q _{std equipo} (m ³ /min)	% Diferencia
	P _{orificio} (mm H ₂ O)	P _{equipo} (mm H ₂ O)	P _{orificio} (mm Hg)	P _{equipo} (mm Hg)					
18	5.43	11.92	10.14	22.27	0.971	1.141	1.196	1.174	4.31
13	5.40	17.44	10.08	32.58	0.957	1.138	1.178	1.157	3.57
10	5.08	25.71	9.49	48.03	0.937	1.104	1.152	1.131	4.53
7	4.03	41.32	7.53	77.20	0.898	0.971	1.102	1.082	13.45
5	2.88	53.18	5.38	99.36	0.869	0.808	1.064	1.044	31.67
OBSERVACIONES									
REALIZÓ	Catalin Peralta			APROBO		Jorge Hani			
FUENTE DE DATOS: OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERBARIÓ CÓDIGO 2844 BRANCO DE ACARBO DE CALIDAD									
FECHA:	Versión 04_15/02/2018								

VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL									
LOCALIZACIÓN	MARINA SANTA MARÍA			S/N MONITOR		P9257			
FECHA	31 de Enero de 2019			NUMERO MOTOR		2019-04-046			
HORA	09:10 AM			S/N ORIFICIO		2859			
OPERADOR	Jorge Hani Cane			FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO		25 de Abril de 2018			
MODO DE MUESTREO	24 horas cada tercer día			TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)		303	PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)		758
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		P _o /P _s	Q _{aorificio} (m ³ /min)	Q _{a equipo} (m ³ /min)	Q _{std equipo} (m ³ /min)	% Diferencia
	P _{orificio} (mm H ₂ O)	P _{equipo} (mm H ₂ O)	P _{orificio} (mm Hg)	P _{equipo} (mm Hg)					
18	5.56	11.38	10.39	22.20	0.971	1.156	1.195	1.173	3.39
13	5.39	17.21	10.07	32.15	0.958	1.137	1.178	1.156	3.63
10	5.08	25.70	9.49	48.02	0.937	1.104	1.151	1.129	4.52
7	4.07	39.20	7.60	73.24	0.903	0.977	1.108	1.087	13.41
5	2.80	49.57	5.23	92.61	0.878	0.796	1.074	1.055	35.03
OBSERVACIONES									
REALIZÓ	Catalin Peralta			APROBO		Jorge Hani			
FUENTE DE DATOS: OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERBARIÓ CÓDIGO 2844 BRANCO DE ACARBO DE CALIDAD									
FECHA:	Versión 04_15/02/2018								

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
www.corpamag.gov.co – email: contactenos@corpamag.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI-VOL									
LOCALIZACIÓN	DON JACA			S/N MONITOR	P7236				
FECHA	31 de Enero de 2019			NUMERO MOTOR	2018-12-093				
HORA	10:00 AM			S/N ORIFICIO	2858				
OPERADOR	Jorge Hani Gomez			FECHA CALIBRACION ORIFICIO	25 de Abril de 2018				
MODO DE MUESTREO	24 horas continuo			TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)	303	PRESION ATMOSFERICA Po (mm Hg)		758	
Orificios del Pto	Lectura del Manómetro		Conversión		P _o /P _s	Q _{aorificio} (m ³ /min)	Q _{agrupo} (m ³ /min)	Q _{disgrupo} (m ³ /min)	% Diferencia
	P _{orificio} (mmHg)	P _{grupo} (mmHg)	P _{orificio} (mmHg)	P _{grupo} (mmHg)					
18	5.30	11.24	9.90	21.00	0.972	1.126	1.196	1.174	6.16
13	4.36	15.61	9.08	29.16	0.962	1.075	1.182	1.160	9.93
10	4.40	21.32	8.22	39.83	0.947	1.049	1.164	1.142	14.21
7	3.38	30.80	6.31	57.54	0.924	0.883	1.133	1.112	28.42
5	2.32	40.26	4.33	75.22	0.901	0.717	1.103	1.083	53.93
OBSERVACIONES									
REALIZO	Catalin Peralta			APROBO	Jorge Hani				
FUENTE DE DATOS: OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL									
RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERBIARIO CÓDIGO 2844 BRANOS ACARBO DE CALIDAD									
FRANCO									
Versión 04_15/02/2018									